


ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Паспорт распространяется на терморегулятор серии TS 6.230 NONC. Изделие предназначено для управления вентиляторами, обогревателями и теплообменниками, а также в качестве датчика температуры внутри шкафа. Клеммы 5-3 (НЗ) применяются для подключения устройства, предназначенного для нагрева шкафа. Клеммы 4-6 (НО) применяются для подключения устройства, предназначенного для охлаждения шкафа.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Терморегулятор в положении с НЗ контактом рекомендуется устанавливать в нижней части шкафа. Терморегулятор в положении с НО контактом рекомендуется устанавливать в верхней части шкафа.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

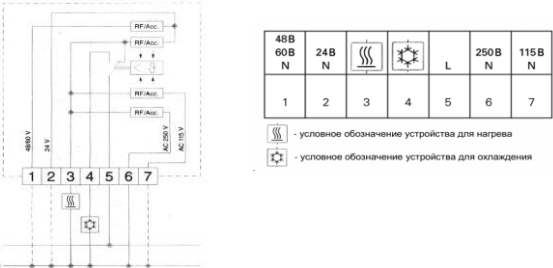

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ


Изготовитель гарантирует соответствие качества терморегулятора требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации терморегулятора 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит в своем составе материалов опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды. Не требуют специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. Транспортирование изделий в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150-69. При транспортировании, погрузке и выгрузке должны быть предприняты меры по защите от падения и ударов. Условия хранения должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150-69. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

607630, Россия, г.Нижний Новгород, Кудьминская промзона №1, 1/1, тел: (831) 437-44-44, E-mail: info@provento.ru, www.provento-electro.ru

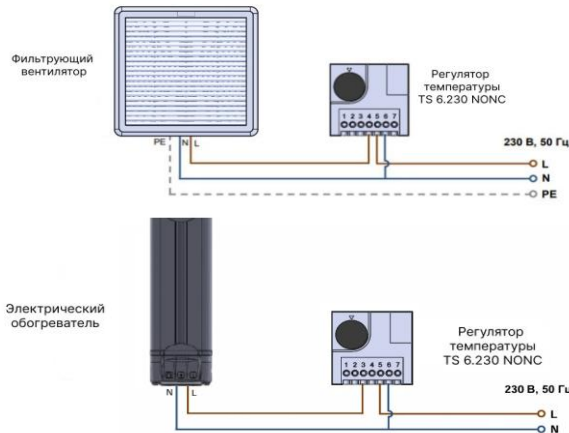

Параметр	Значение
Контакт	НО, НЗ
Шкала регулирования, °C	5...+60
Максимальный ток, А (230В)	кл. 5-3 AC 10 (4) А/ кл. 5-4 AC 5 (4) А
Точность, °C	± 4
Рабочее напряжение	24В - 230В, 1~; 24В - 60В (DC)
Гистерезис, °C	ок. 1 К± 0,8 К
Датчик	Биметаллический
Срок службы, циклы	> 100 000
Соединение	Винтовые клеммы
Материал корпуса	РА6, UL94 V0 самозатухающий, RAL7035
Степень защиты	IP20
Температура хранения, °C	- 45 ... 80
Монтаж	На DIN-рейку 35 мм EN50022
Размеры, мм	71x71x35,5

ПАСПОРТ

Терморегулятор NO+NC



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Терморегулятор s/n _____ соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011, 020/2011 и признан годным к эксплуатации. Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ.РА04.В.56026/23 от 09.06.2023г.

М.П. _____ / _____
личная подпись расшифровка подписи
число, месяц, год

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Терморегулятор упакован согласно требованиям, предусмотренным технической документацией.

Упаковал
М.П. _____ / _____
личная подпись расшифровка подписи
число, месяц, год

ВНИМАНИЕ!
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик.